


Denne illustration viser sammenhængen mellem afkølingen og mængden af fjernvarmevand, der skal pumpes frem til den enkelte husstand ved levering af 1 MWh.

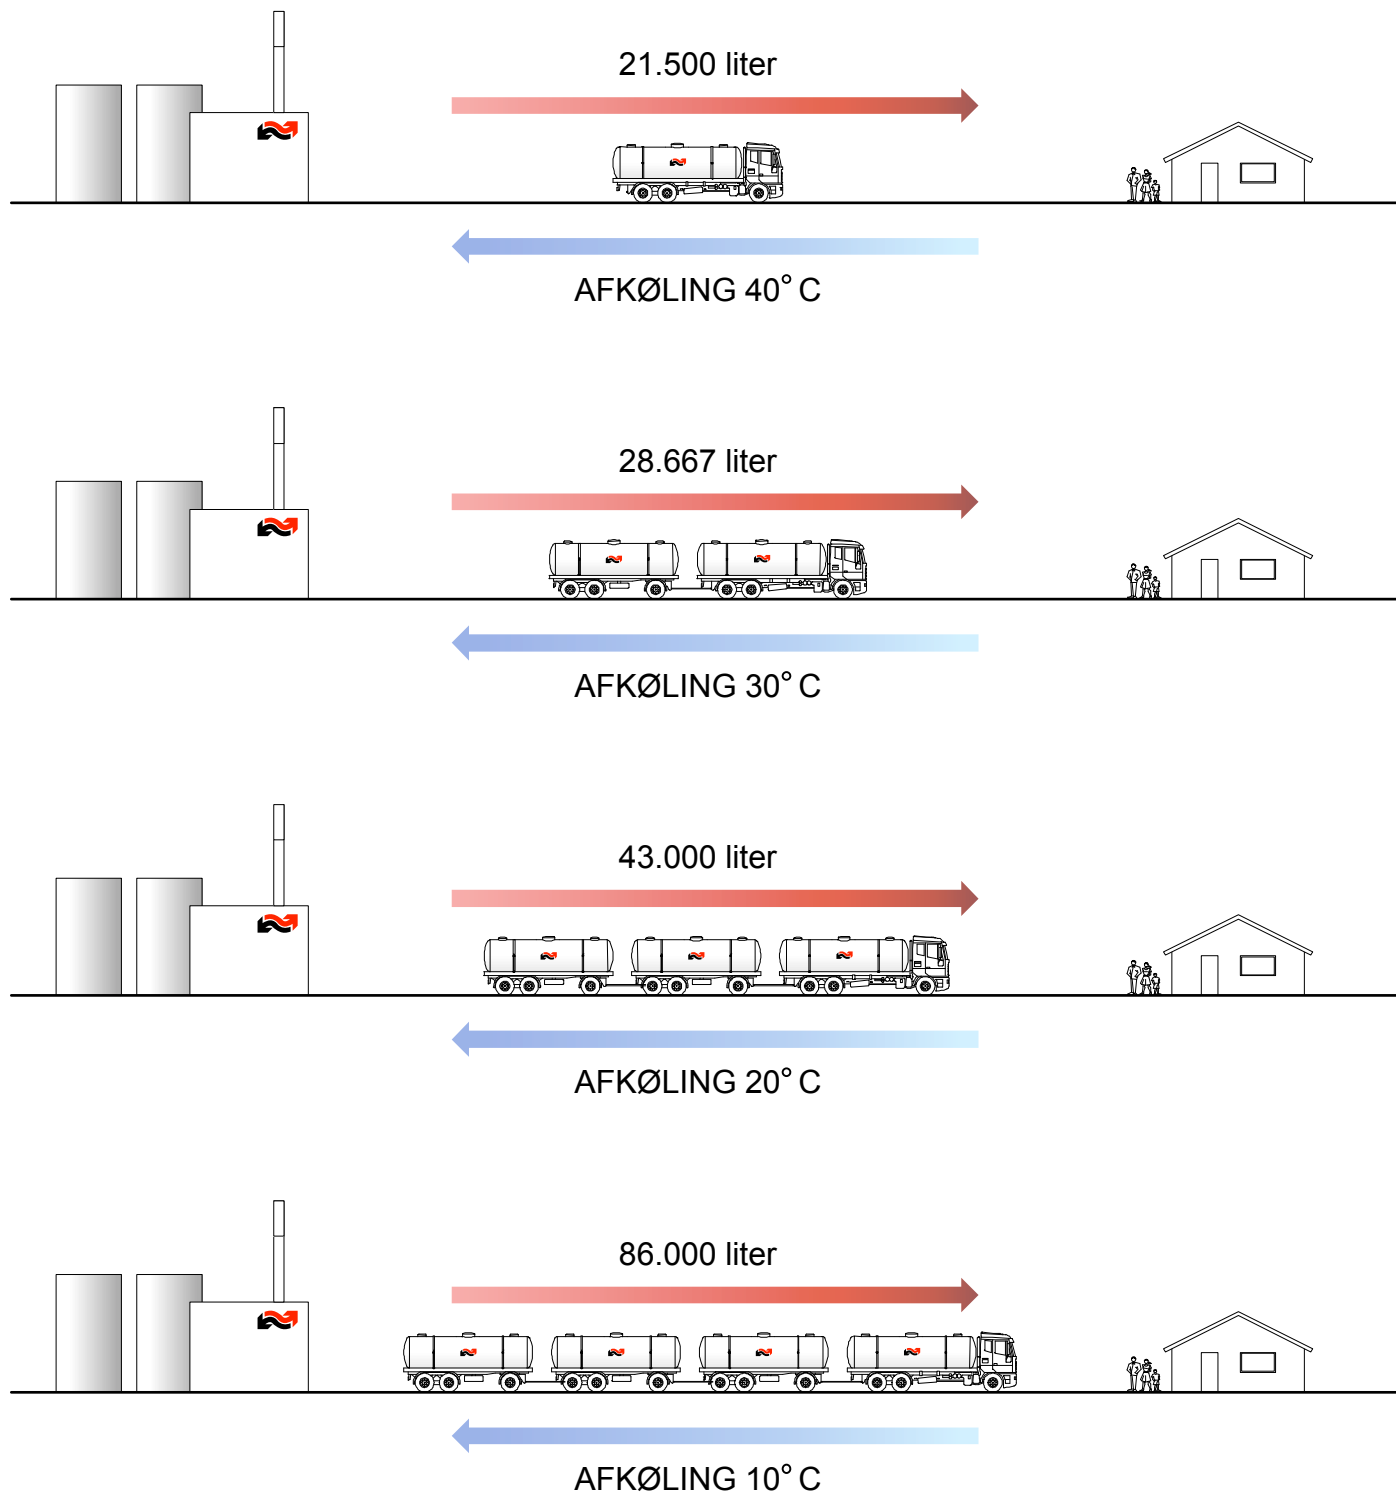

Ved lav afkøling skal varmeværket levere langt mere fjernvarmevand til husstanden. Dette belaster varmeværkets pumper, rør, lagerkapacitet med mere og resulterer i en langt dyrere drift.